



210020349374



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



检 验 报 告

No. (2022)GJCXF-XT0289

认 证 委 托 人：江苏金鼎消防科技有限公司

产 品 型 号 名 称：KDK80Z-A
卡式接口

检 验 类 别：型式试验

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。



江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）
检 验 报 告

No. (2022)GJCXF-XT0289

共 5 页 第 1 页

产品名称	卡式接口	型号	KDK80Z-A
认证委托人	江苏金鼎消防科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江苏金鼎消防科技有限公司	生产日期	2022年02月08日
生产企业	江苏金鼎消防科技有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	5副	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2022年02月23日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》；GB 12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经检验检测，所检项目符合GB 12514.1-2005标准、GB 12514.3-2006标准和CCCF-CPRZ-26:2019规定的要求，检验检测结论为合格。 _____ 签发日期：2022年3月29日 		
备 注	——		

批准：覃况

覃况

审核：韩凯

韩凯

编制：李顺

李顺



扫描全能王 创建


检 验 报 告

No. (2022)GJCF-XT0289

共 5 页 第 2 页

认证委托人	江苏金鼎消防科技有限公司		
通讯地址	兴化市开发区临城街道红星中路西侧		
联系电话	13805269235	传真	——

产品照片

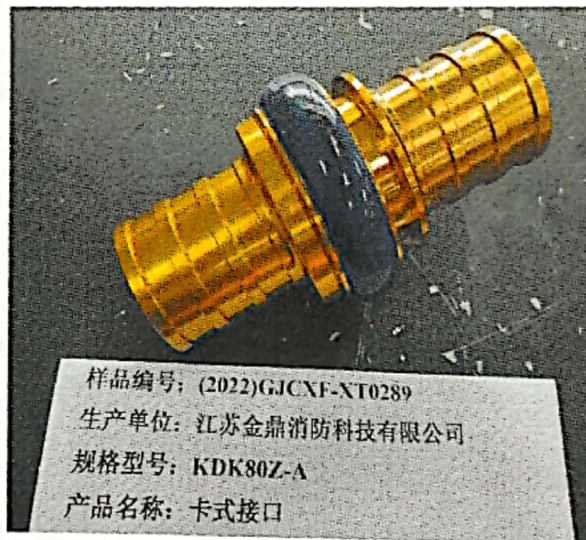

扫描全能王 创建

检 验 报 告

No. (2022) GJCXF - XT0289

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容

型号规格：KDK80Z-A

生产者和/或生产企业：江苏金鼎消防科技有限公司 江苏金鼎

警告用语：/

标志：/

产品使用说明书：有

二、产品特性描述

1. 本体材质：铝合金6061
2. 表面防腐处理工艺：阳极氧化
3. 铸造工艺：锻压

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论：符合

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百



扫描全能王 创建

检验结果汇总表

生产企业：江苏金鼎消防科技有限公司

No. (2022)GJCXF-XT0289

产品型号：KDK80Z-A

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	基本尺寸	d	mm	75.26~76.00	75.89; 75.94; 75.93	合格
		D	mm	127.4~129.0	127.5; 127.5; 127.5	合格
		D ₁	mm	76.0~76.2	76.1; 76.2; 76.1	合格
		D ₂	mm	81.3~81.5	81.4; 81.4; 81.4	合格
		m	mm	19.0~19.2	19.1; 19.1; 19.1	合格
		n	mm	17.8~18.0	17.9; 17.9; 17.9	合格
		L	mm	≥227	228; 228; 228	合格
2	外观质量	表面	——	铸件表面应无结疤、裂痕、砂眼。加工表面应无伤痕。	铸件表面无结疤、裂痕、砂眼。加工表面无伤痕。	合格
		接口与水带、吸水管连接部	——	接口与水带、吸水管连接部锐角均应倒钝。	接口与水带、吸水管连接部锐角均倒钝。	合格
		橡胶密封圈	——	橡胶密封圈面上不允许有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。	橡胶密封圈面上无气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。	合格
3	操作力和操作力矩	卡式接口操作力	N	45~150	67; 71; 65	合格
4	密封性能	0.3MPa水压密封试验	——	不应发生渗漏现象。	未发生渗漏现象。	合格
		公称压力水压密封试验	——	不应发生渗漏现象。	未发生渗漏现象。	合格



扫描全能王 创建

检验结果汇总表

生产企业：江苏金鼎消防科技有限公司

No. (2022)GJCXF-XT0289

产品型号：KDK80Z-A

共 5 页 第 5 页

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
5	水压强度		—	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象，试验后应能正常操作使用。	未出现可见裂缝或断裂现象，试验后能正常操作使用。	合格
6	弹簧疲劳寿命		—	卡式接口的弹簧经10000次疲劳寿命试验后，应无永久变形。	无永久变形。	合格
7	抗跌落性能		—	接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏并能正常操作使用。	无损坏并能正常操作使用。	合格
8	耐腐蚀性能	材料及表面防腐处理	—	接口应选用耐腐蚀材料制造，铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。	接口材料为铝合金，表面进行防腐处理。	合格
		耐腐蚀试验	—	接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作使用。	接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作使用。	合格
9	材料		—	应符合GB 12514.1-2005中4.9的要求。	符合GB 12514.1-2005中4.9的要求。	合格
10	标志		—	在接口表面醒目处应清晰地地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	在接口表面醒目处清晰地地标出型号、规格等永久性标志。	合格
备注	—					

以下空白



扫描全能王 创建

本页空白

續
刊



本 页 空 白



本页空白



简介

江苏省产品质量监督检验研究院是隶属于江苏省市场监督管理局的全额拨款公益性事业单位，是江苏省从事综合性、专业性产品质量监督检验的机构，于一九八二年二月经江苏省编制委员会批准成立。下设八个国家中心，分别是：

●国家化妆品质量检验检测中心

业务电话：025-84470308；传真：025-84470257；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家农药产品质量检验检测中心（南京）

业务电话：025-84470312、84470252、84470324；传真：025-84470312；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家工程复合材料产品质量检验检测中心

冶金中心业务电话：025-84470294、84470291；传真：025-84470293；

化建中心业务电话：025-84470296、84470289；传真：025-84470297；

地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家食品包装产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470318；传真：025-84470263；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家家用电器产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470274；传真：025-84470274；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470346、84470347；传真：025-84470347；地址：南京市江宁滨江开发区天成路36号；邮编：211162

●国家电线电缆质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0510-80713730、80713755；传真：0510-80713799；地址：宜兴市绿园路500号；邮编：214205

●国家信息网络产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0512-66591853；传真：0512-65252771；地址：苏州市吴中区吴中大道1368号吴中科技园B楼；邮编：215104





江苏质检
JIANGSU QUALITY TESTING



扫描全能王 创建