



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2019M0721

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂有限公司

产品型号名称 KYK65Z卡式接口

检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心

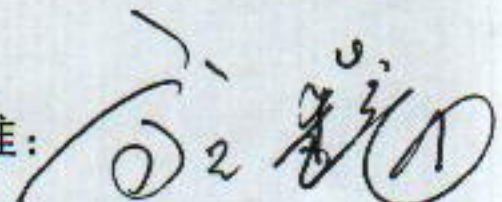



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M0721

共04页 第01页

产品名称	卡式接口	型 号	KYK65Z
认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	生产日期	2019年01月08日
生产企业	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年03月04日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	基本尺寸 标志 弹簧疲劳寿命 抗跌落性能 密封性能 水压强度 操作力		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  签发日期：2019年 4月 / 日		
备 注	本产品属于卡式接口KYK80Z认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2019M0720。		

批准：  审核：  编制： 

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M0721

共04页 第02页

认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司		
通讯地址	兴化市经济开发区纬一路		
联系电话	0523-83274900	传 真	0523-83274833

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M0721

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | | |
|----------------|----------------|------|
| 1. 型号规格: | KYK65Z | |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 兴化市金鼎消防器材厂有限公司 | 兴化金鼎 |
| 3. 警告用语: | / | |
| 4. 标志: | / | |
| 5. 产品使用说明书: | 有 | |

二、产品特性描述

- | | |
|--------------|--------|
| 1. 本体材质: | ZL101A |
| 2. 表面防腐处理工艺: | 阳极氧化 |
| 3. 铸造工艺: | 浇铸 |

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：兴化市金鼎消防器材厂有限公司

No： Zb2019M0721

产品型号：KYK65Z

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果		
1	基本尺寸/mm	d	G2 1/2"		
		D	114 ⁰ _{-1.4}	112.93	112.65
		m	16 ^{+0.2} ₀	16.18	16.04
		L	64 ⁰ _{-1.2}	63.57	63.14
		l	22 ⁰ _{-0.84}	21.56	21.97
2	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		
3	弹簧疲劳寿命	卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。	合格		
4	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格		
5	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。	合格		
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。	合格		
6	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格		
7	操作力/N	40~135	78.0	84.6	75.3
以下空白。					